



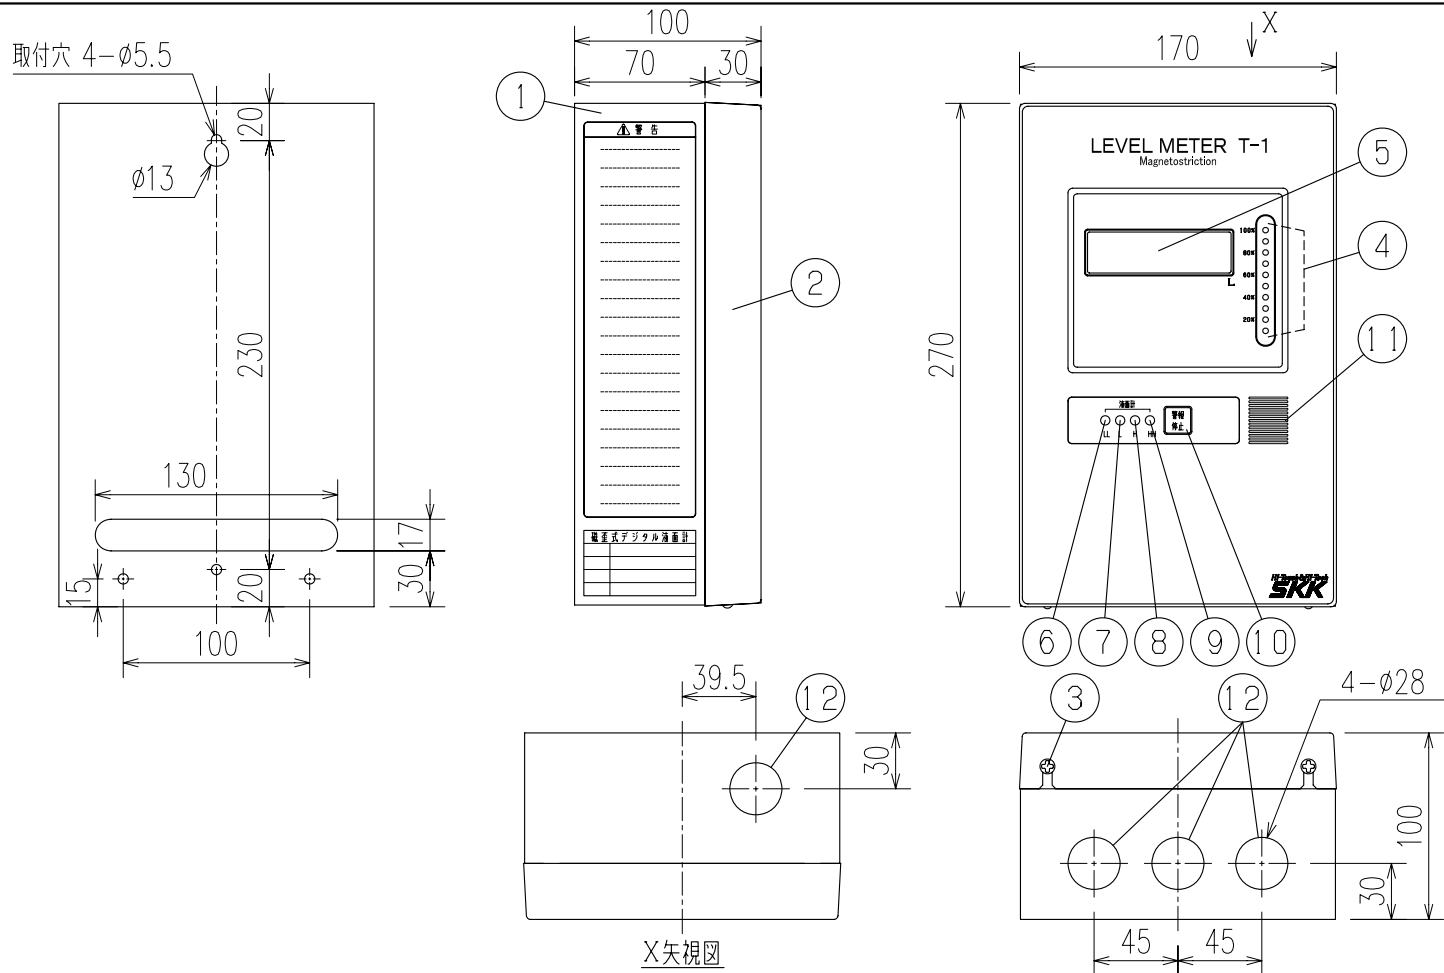

# 特 記

1. 副指示計-指示電源部間はノイズ防止等のため単独配管、配線としてください。
2. 副指示計-指示電源部間のケーブルは、下記を使用してください。
  - ・DC12V電源線(12V、GND)：0.75mm<sup>2</sup>×2芯ケーブル
  - ・通信線(TRA2、TRB2、SG2)：CPEV(CPEE)0.65-1Pツイストペアケーブル
3. 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
4. 本製品の両側面には「安全上のご注意」などの重要事項が記載されています。本製品を設置する際は両側面の重要事項が確認できる場所に設置してください。

# 端子台配列

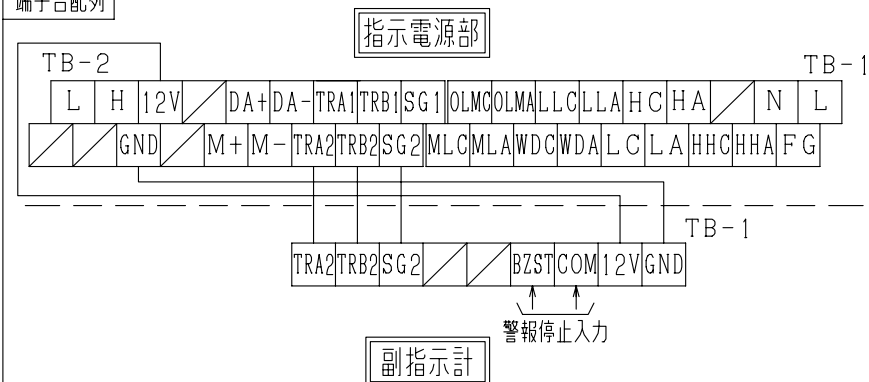

# 仕 様

使用温度範囲：0℃～+40℃(結露なきこと)

|    |          |                   |
|----|----------|-------------------|
| 12 | 外部配線入線口  | φ28 樹脂キャップ付       |
| 11 | ブザー孔     | —                 |
| 10 | 警報停止スイッチ | フラット型 オレンジ        |
| 9  | 満々警報ランプ  | LED 赤色            |
| 8  | 満警報ランプ   | LED 赤色            |
| 7  | 減警報ランプ   | LED 赤色            |
| 6  | 減々警報ランプ  | LED 赤色            |
| 5  | デジタル表示部  | 7セグメントLED 5桁 赤色   |
| 4  | バーグラフ    | LED 赤、緑色          |
| 3  | カバー固定ビス  | M4×6 トラスネジ        |
| 2  | 本体カバー    | ABS樹脂 仕上:日塗ICN-85 |
| 1  | 本体       | SPHC 日塗ICN-85     |

| No. | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| !   | <p>○一般的に電気・電子・機械部品などについては、経年変化や設置環境などによって精度・機能の低下や機器の劣化等が発生いたします。本製品を、末永く安全に安心してご使用いただくためにも、メーカーによる保守点検(定期点検保守契約)を実施してください。</p> <p>○本製品はガソリン・軽油・灯油・A重油・廃油・溶剤類を対象としております。適用可能な溶剤の種類やその他の液種へのご使用につきましては、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。なお、弊社で適用可能と認めていない液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。</p> <p>○本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。</p> <p>○本製品の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、本製品と弊社または他社の他製品とを接続した際の使用または不具合に起因する、または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害などについて責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。</p> |          |

|      |         |
|------|---------|
| 名 称  | TITLE   |
| 型 式  | TYPE    |
| 図面番号 | DWG.No. |