



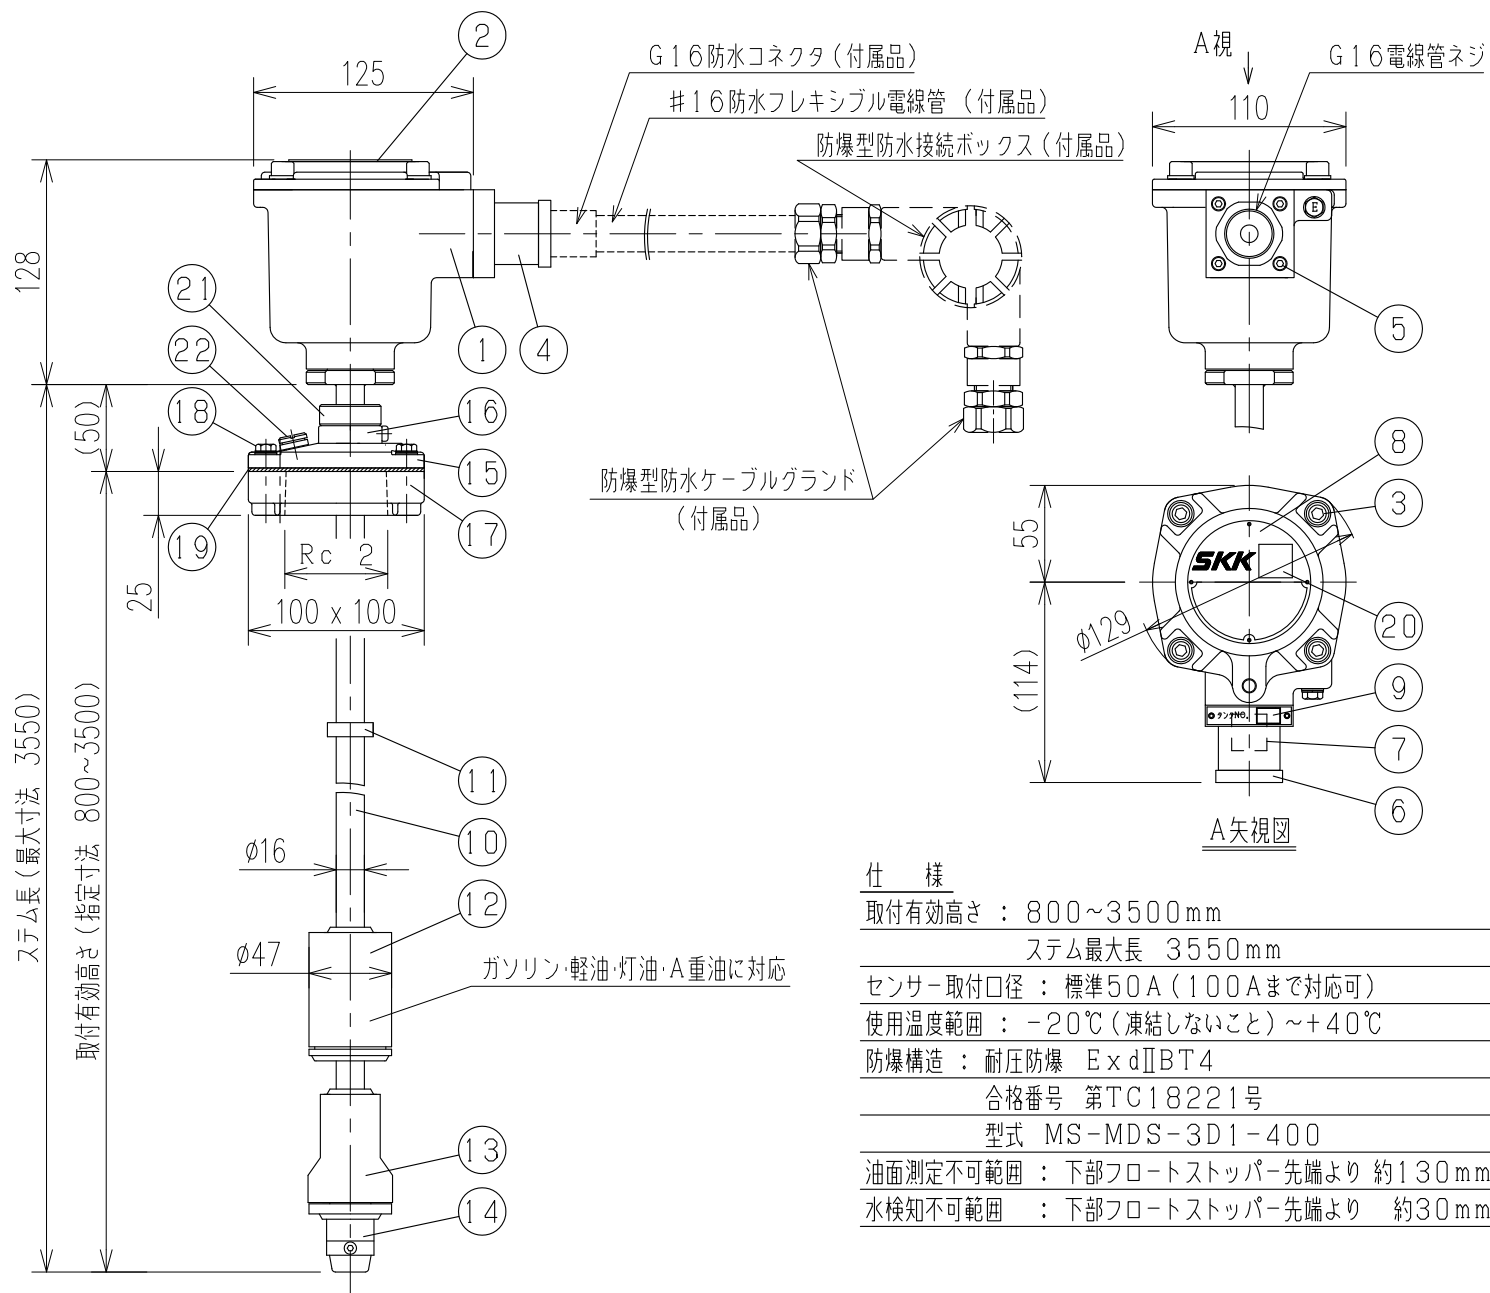

SKK 昭和機器工業株式会社

オイルリークモニター検出部

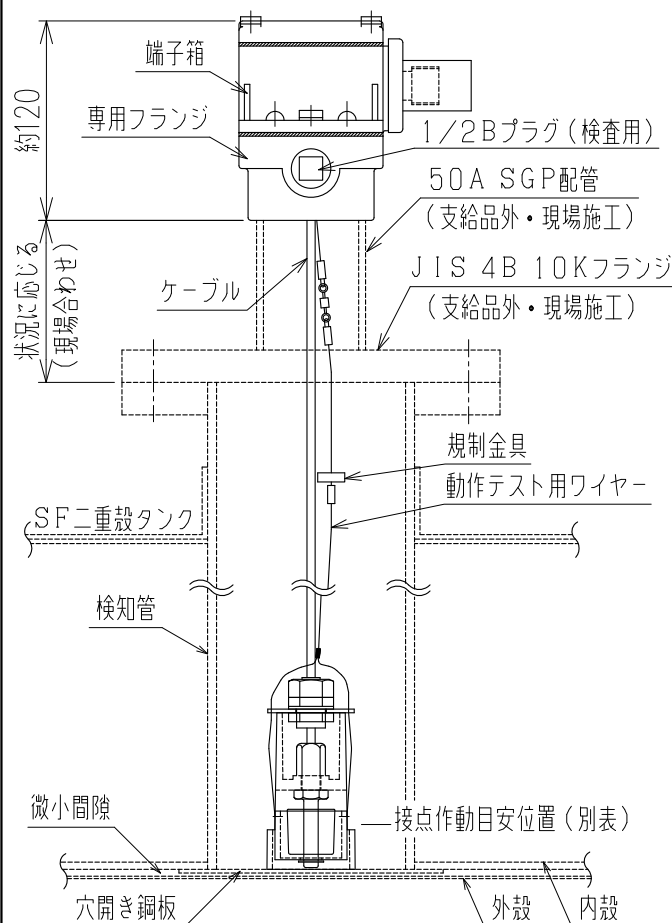


接点作動目安位置 (mm)


水	ガソリン	軽油	灯油	A重油
23	29	27	28	25

KHK型式確認番号 : SWK10-SF-01

検出部端子箱

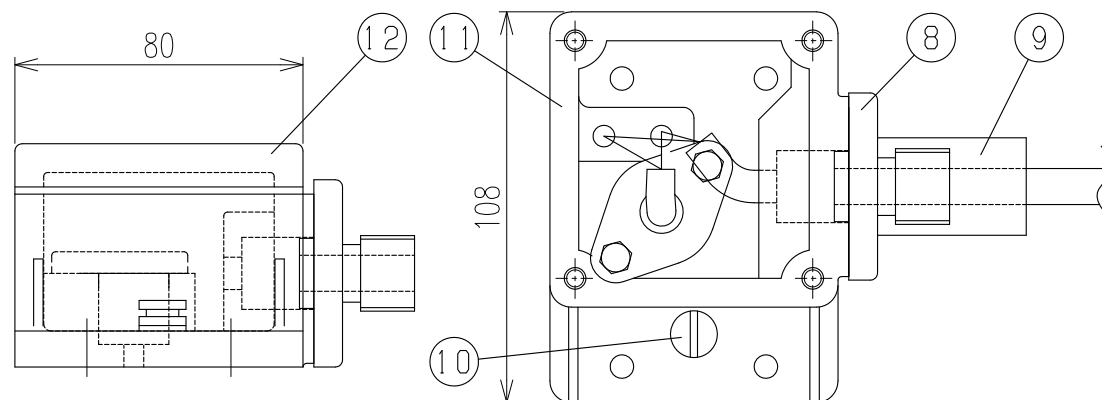

オイルリークモニター検出部詳細

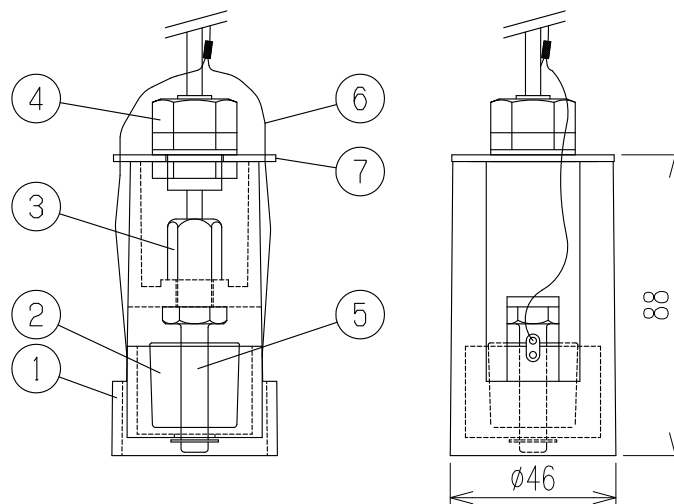

防爆構造

本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T65920号

型式(システム) MS-ZB4SB-1

型式(検出器) OLM-S

型式(ツェナバリヤユニット) ZB4SB

12	端子箱蓋	ADC	
11	端子箱本体	ADC	
10	動作テストプラグ	SUS	
9	16A電線管ソケット	SS	
8	ケーブルグランド	ADC	
7	センサー蓋	SUS	
6	動作テスト用ワイヤ	SUS	
5	スイッチ本体	SUS	
4	SCロック	ナイロン	
3	カバーナット	黄銅	
2	フロート	NBR	
1	本体	強化プラスチック	
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE 磁歪式デジタル・スーパービジョン DSV X-1-L
SFタンク用オイルリークモニター検出部

型 式 TYPE

OLM-S





図面番号 DWG.No.

DTX-1671A-1

K

SKK 昭和機器工業株式会社

背面取付穴、ケーブル導入口

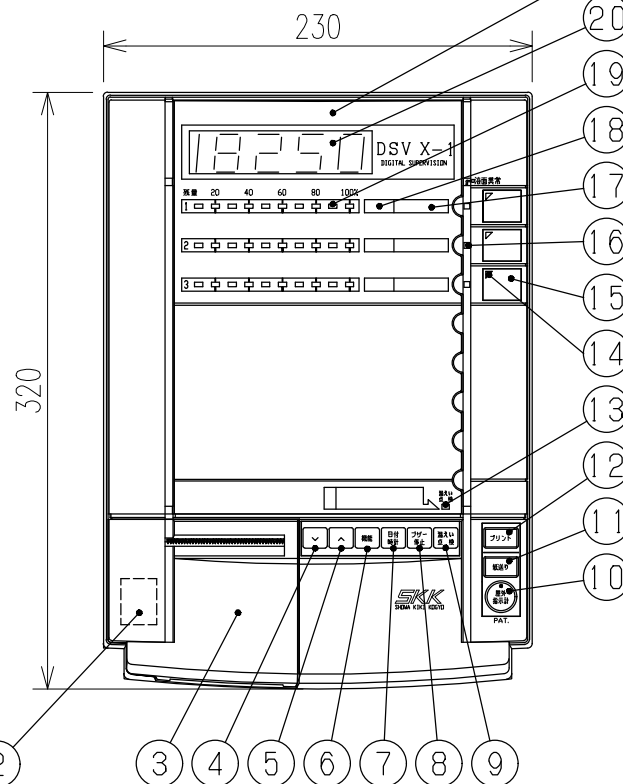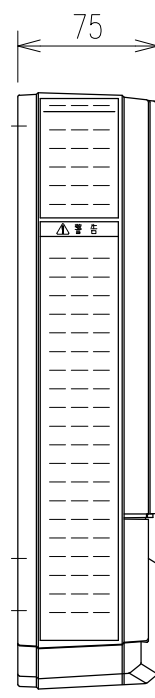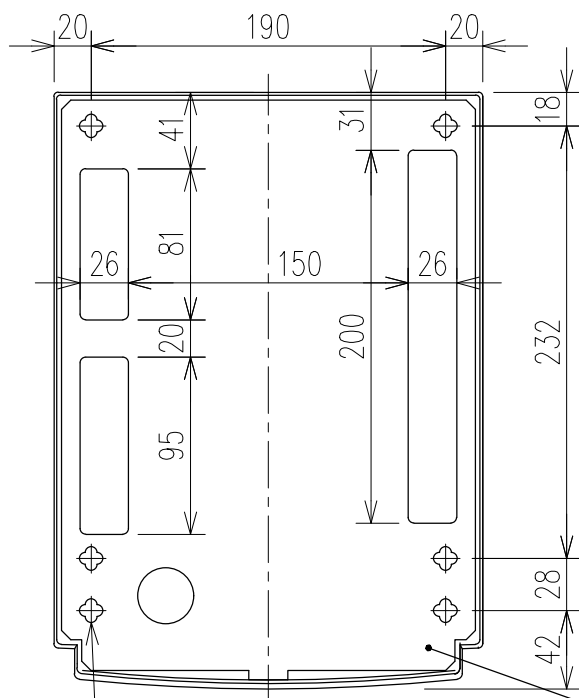

背面取付穴詳細

高精度液面計※型式	
全危協型式名称	DSV X-1C(8ch)

製品型式	DSV X-1HP・T3-オプション	
オイルリークモニター機能	L	有・無

オイルリークモニター機能（オプション）

KHK型式確認番号	SWK10-SF-01
KHK型式名称	LSX-8S
KHK型式名称は漏えい検知装置検出部と表示部一体での型式名称です。	

◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。

本製品とPOS等の周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。

◎ ブレーカーについては、本製品専用ブレーカーとしてください。

他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

◎ 本製品の両側面には「安全上のご注意」および「警報目安値」などの重要事項が記載されています。


本製品を設置する際は両側面の重要事項が確認できる場所に設置してください。

※ 全危協の「常時監視」、「常時検知」および「地下貯蔵タンク液相部等の漏れの点検」の方法および機器として性能評価済み（全危協評／第15号）

21	フロントカバー
20	デジタル表示部
19	バーグラフ表示部
18	容量プレート
17	油種プレート
16	液面異常ランプ
15	タンクセレクトスイッチ
14	タンクセレクトランプ
13	漏えい点検ランプ
12	プリントスイッチ
11	紙送りスイッチ
10	屋外指示計スイッチ
9	漏えい点検スイッチ
8	ブザー停止スイッチ
7	日付／時計スイッチ
6	機能スイッチ
5	＋スイッチ
4	－スイッチ
3	プリンターカバー
2	電源／リセットスイッチ（プリンターカバー内部に組込）
1	電源部ベース

No.	DESCRIPTION
▲	■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。
名称 TITLE	磁歪式デジタル・スーパービジョン 高精度液面計※ デジタル指示電源部（3連仕様）
図面番号 DWG.No.	DTX-1683-3 M

SKK 昭和機器工業株式会社

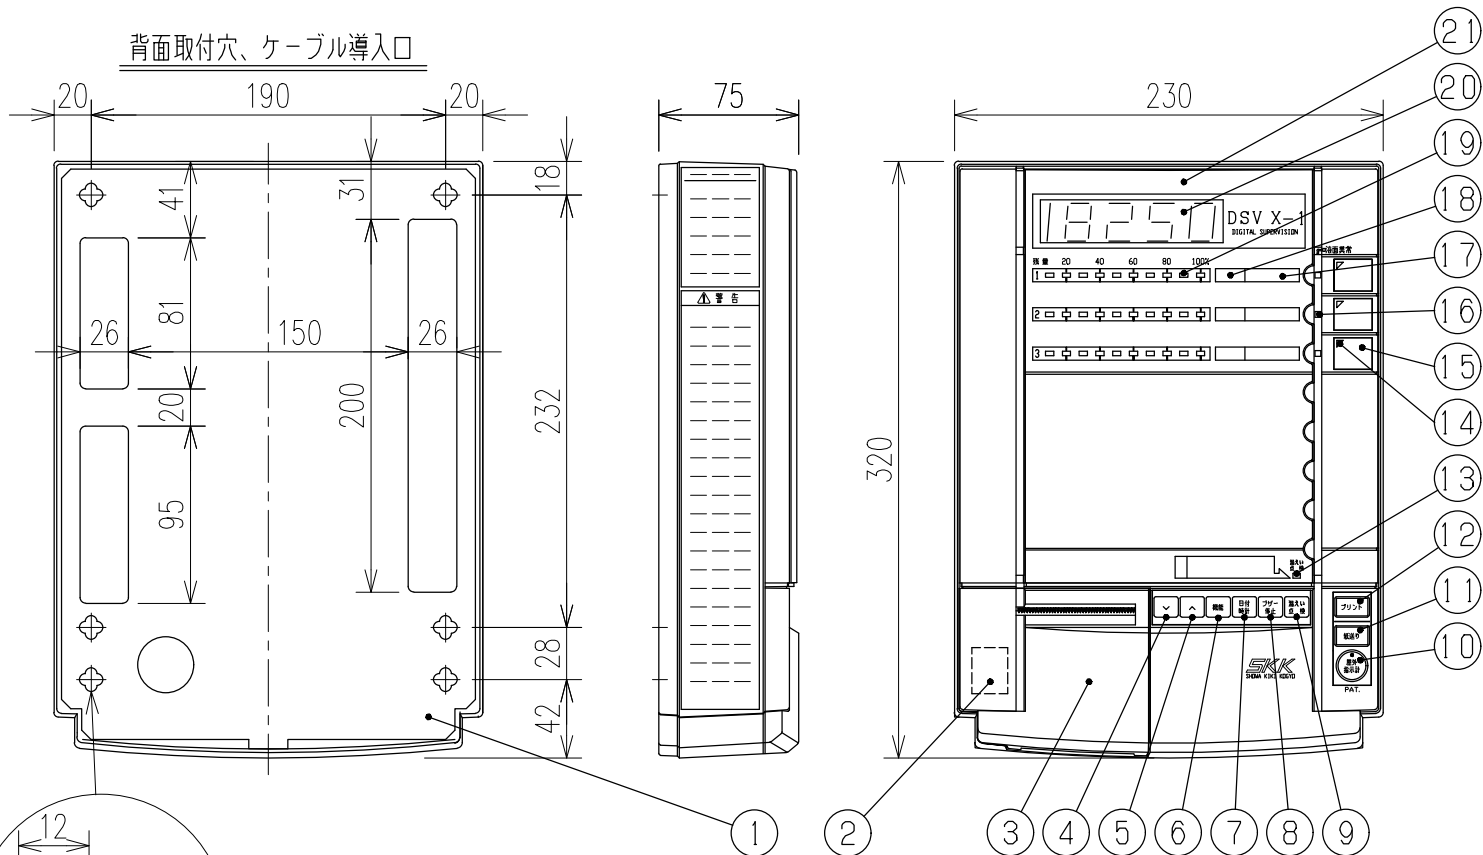

背面取付穴詳細

標準型液面計※型式			
製品型式		DSV X-1・T3-オプション	
オイルリークモニター機能		L	有・無
オイルリークモニター機能（オプション）			
KHK型式確認番号		SWK10-SF-01	
KHK型式名称		LSX-8S	
KHK型式名称は漏えい検知装置検出部と表示部一体での型式名称です。			

- ◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。
本製品とPOS等の周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。
- ◎ ブレーカーについては、本製品専用ブレーカーとしてください。
他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。
- ◎ 本製品の両側面には「安全上のご注意」および「警報目安値」などの重要事項が記載されています。
本製品を設置する際は両側面の重要事項が確認できる場所に設置してください。
- ※ 法定漏えい点検機能無し。

21	フロントカバー
20	デジタル表示部
19	バーグラフ表示部
18	容量プレート
17	油種プレート
16	液面異常ランプ
15	タンク選択スイッチ
14	タンク選択ランプ
13	漏えい点検ランプ
12	プリントスイッチ
11	紙送りスイッチ
10	屋外指示計スイッチ
9	漏えい点検スイッチ
8	ブザー停止スイッチ
7	日付/時計スイッチ
6	機能スイッチ
5	ハスイッチ
4	Vスイッチ
3	プリンターカバー
2	電源/リセットスイッチ（プリンターカバー内部に組込）
1	電源部ベース
No.	DESCRIPTION





■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE


標準型液面計※ 磁歪式デジタル・スーパービジョン
デジタル指示電源部（3連仕様）

図面番号 DWG.No. DTX-1684-2 M


SKK 昭和機器工業株式会社

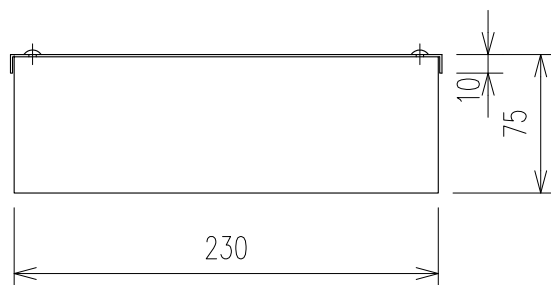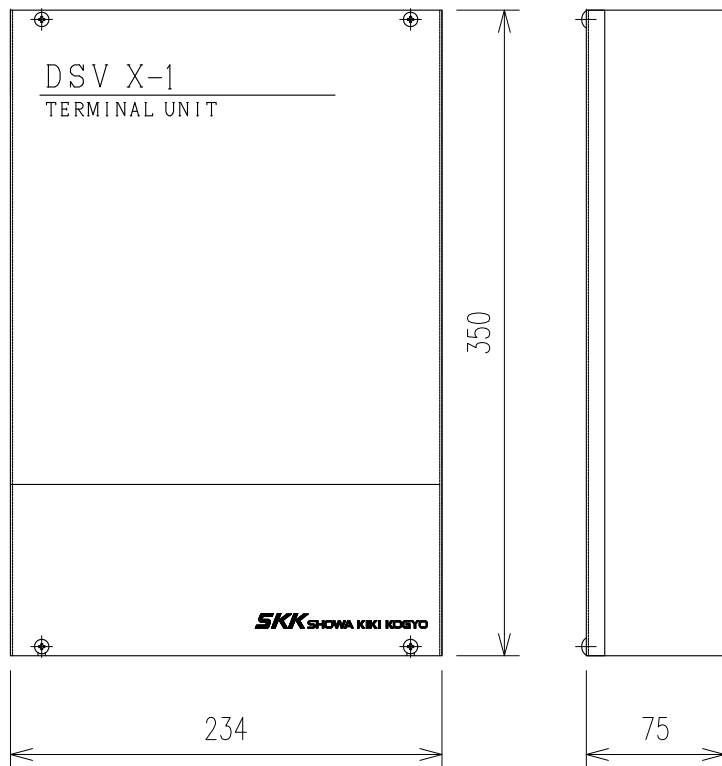

背面取付穴、ケーブル導入口

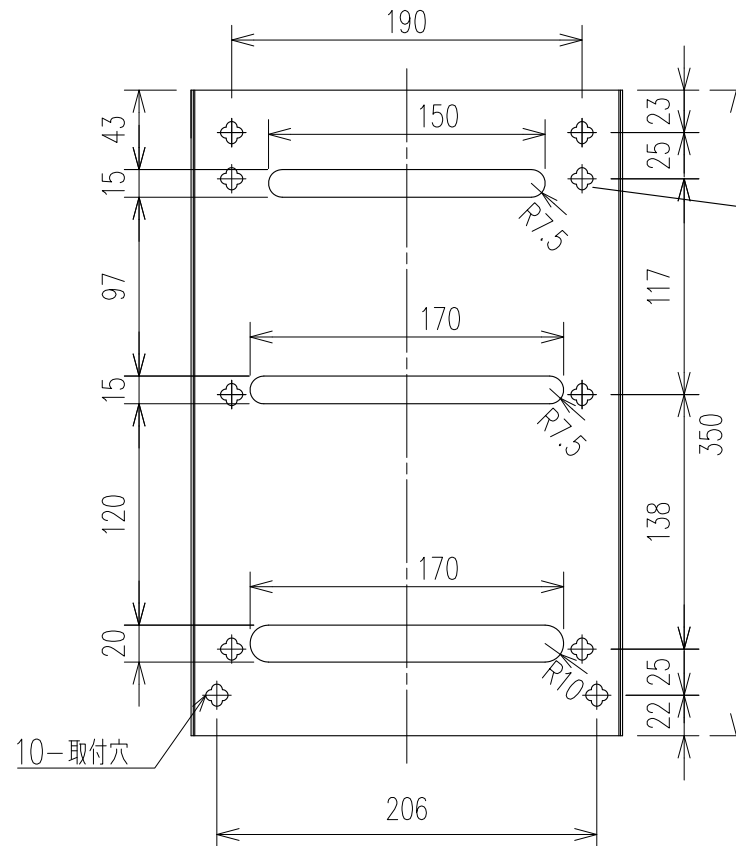

背面取付穴詳細

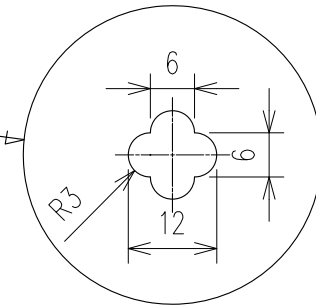

ケース材質：SPHC t=1.2mm

塗装色：日塗工 CN-85（白色）



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE 磁歪式デジタル・スーパービジョン DSV X-1
ターミナルユニット 標準仕様


型 式 TYPE DSV-TU

図面番号 DWG.No. DTX-1344

K

SKK 昭和機器工業株式会社

設置概要図

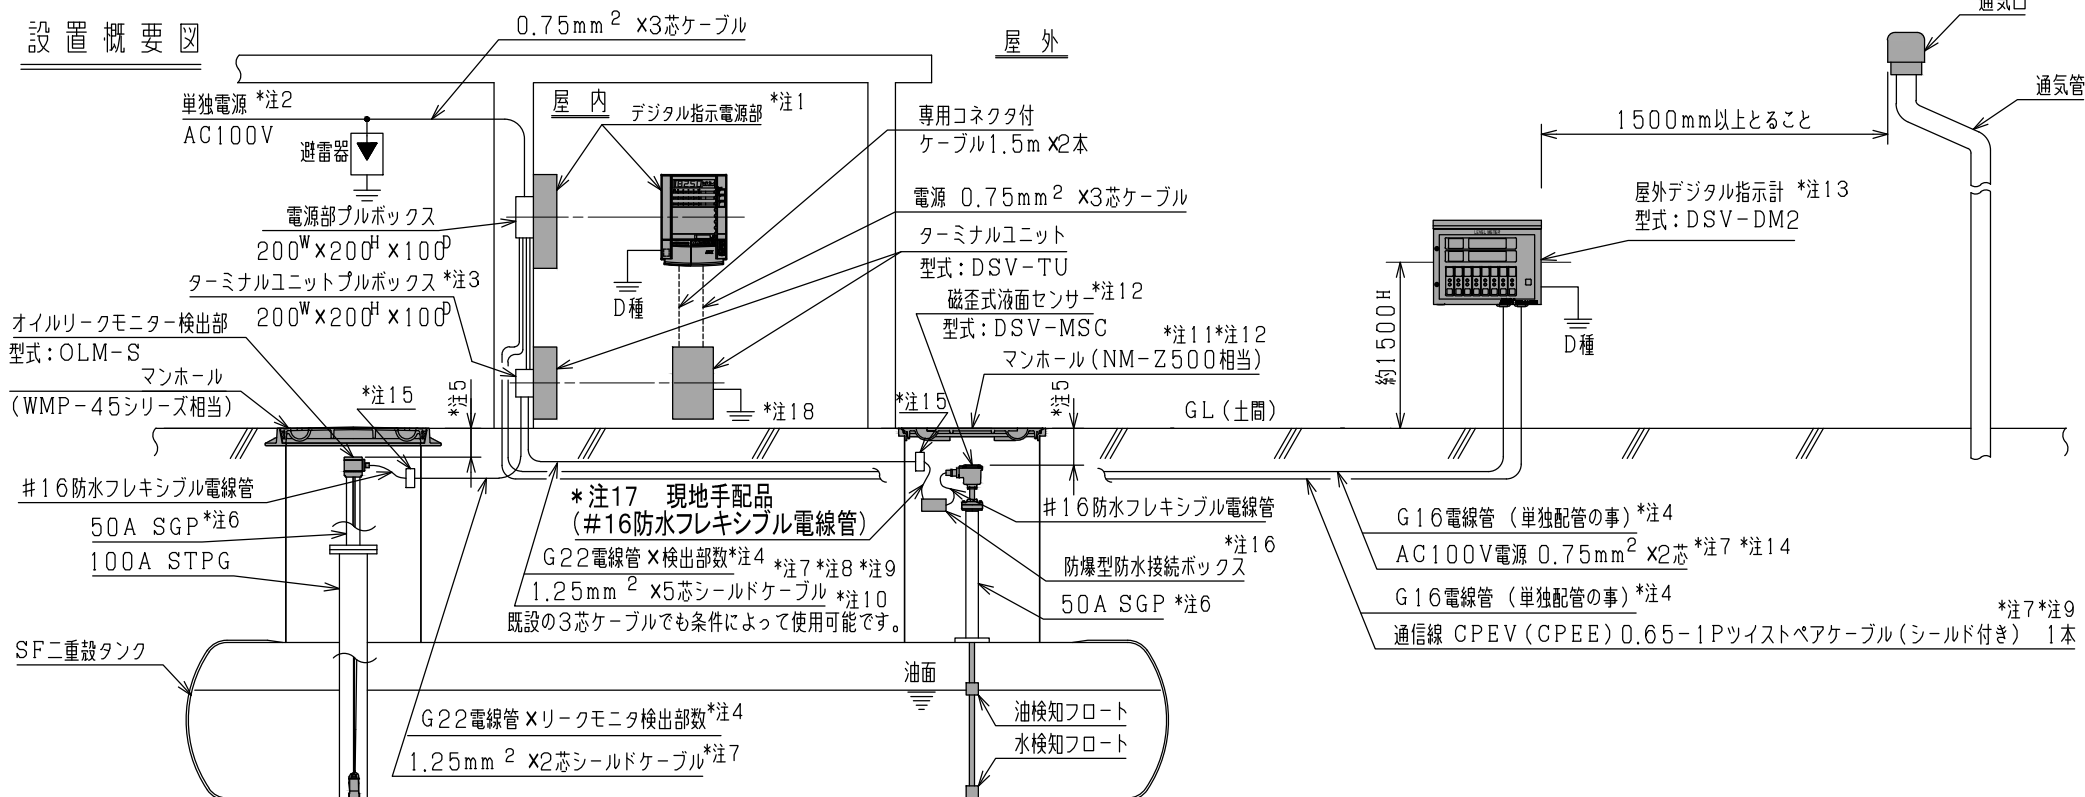

注1. デジタル指示電源部の取付位置は、直射日光の当たる場所は避けてください。
また、出来るだけ外部の明るい光が入らない場所に設置してください。

注2. 入力電源は単独電源とし、必ず専用ブレーカーを設置してください。

注3. ターミナルユニットブルボックスと電源部ブルボックスとの間は、C39
電線管2本としてください。

注4. 電線管は、コンクリート部より下側の土中部分に配管し、磁気式液面センサー
取付配管およびオイルリークモニター検出部取付配管と干渉しないように
取出方向に注意してください。

注5. G.L. (土間) から検出部上部までの間隔は、マンホール蓋の厚みを考慮の上、
十分なスペースを保つように施工してください。

注6. 磁気式液面センサー取付配管およびオイルリークモニター検出部取付配管は、
マンホールの中心にくるように施工してください。

注7. ケーブルは必ず1本で配線してください。継ぎ足しによる配線は絶対に
行わないでください。

注8. 条件によって配線距離は最大1200m程度まで可能です。

注9. ケーブルは、ノイズの影響を受けると誤作動の原因となりますので、モーター
などの動力ケーブルから離れて配線してください。

注10. 既設液面計から本製品へ取替えを行う際、条件によって既設の3芯ケーブル（信号線）がそのまま利用できます。詳細は最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。

注11. マンホールは、施工時、メンテナンス時の作業性を考慮し、内寸法がφ500以上（推奨）のものを設置してください。

注12. マンホール上部において、タンクから磁歪式液面センサーが着脱可能な高さが確保できるような空間を設けてください。

注13. 屋外デジタル指示計は、コンクリート面にアンカーボルト等で固定し、防水性保持のため、シーリングを十分に施してください。

注14. 屋外デジタル指示計の電源は、デジタル指示電源部の屋外用電源（S1、R1）を必ず使用してください。

注15. 電線管路に、非危険場所への可燃性ガス蒸気の流動を防止するため、コンパウンドを充填したボックス、またはシーリングを施してください。

注16. マンホール内でのケーブルの接続には、付属の防爆型防水接続ボックスおよび防爆型防水ケーブルグランドを使用してください。

注17. 注16防爆フレキシブル電線管（現地手配品）は下記メーカー、型番品のいずれかを使用してください。

- ・メーカー：日本シエム工業 / 型番：KL V-16
- ・メーカー：三柱製作所 / 型番：KMS16またはKPF16

注18. ターミナルユニットのアースは防爆接地（接地抵抗1Ω以下、接地線2mm²以上）

	製品仕様	デジタル指示電源部 型式
☐	法定漏えい点検機能有り 全危協評／第15号	DSV X-1HP・T3-L
☐	法定漏えい点検機能無し	DSV X-1・T3-L



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE 磁歪式デジタル・スーパー・ビジョン DSV X-1・T3
屋外デジタル指示計 (DSV-DM2) + オイルリクモニター 設置概要図

型式 TYPE

図面番号 DWG.No.
DTX-1954-1

K

SKK 昭和機器工業株式会社

