


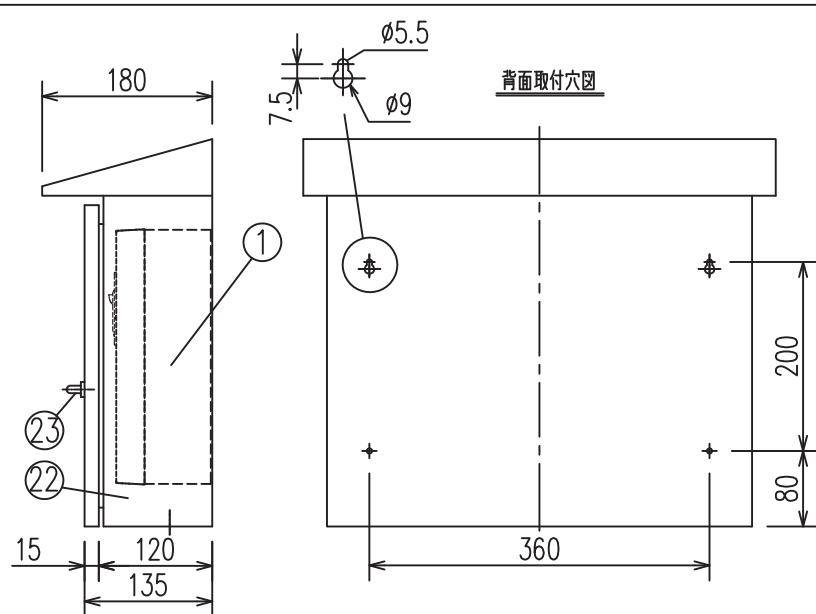

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 制御電源：AC100V/200V±10%    | 仕様(オイルリーク)                |
| 50/60Hz                 | 防爆構造：本質安全防爆 ia2G4         |
| 消費電力：100VA以下            | 型式検定合格番号 第T65876号         |
| DC4~20mA出力：負荷抵抗500Ω以下   | システム型式 MS-ZB1RB-1         |
| 無電圧接点定格：AC220V 3A/DC24V | OLM-S型：KKH型式 LSDP-1S      |
| 3A(抵抗負荷時)a接点            | KKH型式確認番号 第SWK10-SF-01-1号 |
| 使用温度範囲：0℃～+40℃(結露なきこと)  | OLM-FFS型：KKH型式 FFDp-1S    |
| 設置場所：屋外非危険場所            | KKH型式確認番号 第SKK-FF-01-001号 |

※1. 単独による接地工事（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm<sup>2</sup>以上）を行ってください。

※2. 本製品の電圧・電流信号および各警報無電圧接点信号などを利用してポンプや電磁弁などの制御を行わないでください。

◎ 本製品はメンテナンス等で電源を切る場合があります。  
本製品と周辺機器を接続する場合は、支障が出ないようにご注意ください。

◎ 本製品専用のブレーカーを設置してください。他の機器と併用しますとトラブルの原因となりますのでご注意ください。

防爆構造：本質安全防爆 ia2G4  
型式検定合格番号 第T65918号  
システム型式 MS-ZB1PB-1  
組合せ可能な検出部：RD、LD、SD、RT、ST型

防爆構造：本質安全防爆 ia2G4  
型式検定合格番号 第T65879号  
システム型式 MS-ZB1RB-4  
組合せ可能な検出部：RS、RL型

端子台配列

(※2) 4~20mA  
アナログ (オプション)  
信号出力 RS-485通信

警報用無電圧接点出力(※2) AC100VまたはAC200V

単独電源入力

ブザーボックス

オイルリーク 減減(LL) 満(H)

L H 12V DA+ DA- TRA1 TRB1 SG1 OLMC OLMAL LC LLA HC HA N L

TB-2 TB-1

副指示計 (DC電源) 0~1V RS-485通信 または (子機、副指示計専用) 0~5V

液面監視異常 減(L) 満満(HH)

警報用無電圧接点出力(※2)

アナログ出力(※2)

白 黒 赤 ←LD、SD型(タンク高さ2400mm以下の場合)  
黒 白 赤 ←RD、RS、RL、RT、ST型


LD、SD型(タンク高さ2400mmを超える場合)

板金ケース(M4ビス) 白 黒

EA 1 3 2

接地(※1) オイルリーク モニター検出部 液面検出部 バリアユニット1

| No. | DESCRIPTION | MATERIAL |
|-----|-------------|----------|
|-----|-------------|----------|



- 本製品はガソリン・軽油・灯油・重油を対象としております。前記以外の他の液種へのご使用につきましては、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。  
なお、前記以外の他の液種へのご使用の場合、本製品は保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障の発生を考慮して、事故や損害などに対する冗長設計などの安全設計ならびに安全対策をお願いいたします。
- 当社の責任の有無にかかわらず、いかなる場合においても本製品の使用や不具合、本製品と当社や他社の製品（ソフトを含む）、サービス（役務等）などを接続、連携や併用等を行った際の使用や不具合に起因または関連する直接的または間接的な損害、その他一切の損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

単式デジタル液面計 屋外指示電源部

DT-0-4MDL • PR

DST-1199-1

|   |
|---|
| K |
|---|

**SKK 昭和機業工業株式会社**