


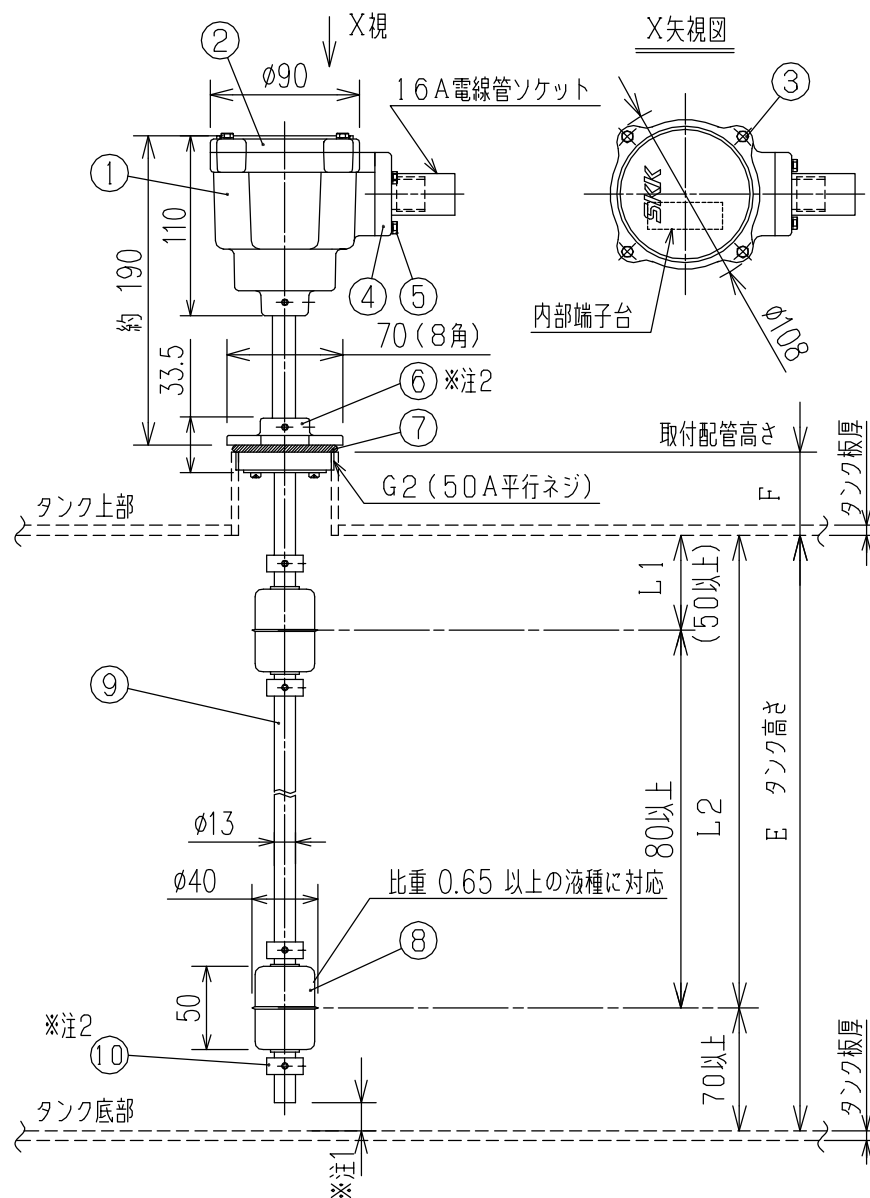


注1：ステム先端部はタンク底部から10 mm以上の間隙を取るようになしてください。

注2: (6)ホルダーおよび(10)フロートストッパーの位置は調整済みです。

動作等に支障がでますのでビス等をゆるめて変更しないでください。

各接点の位置調整等が必要な場合は、最寄りの当社支店・営業所へお問い合わせください。

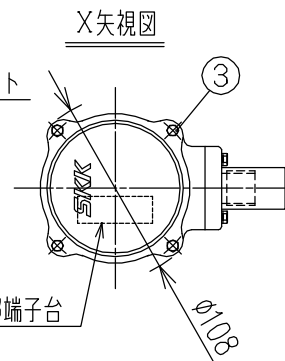

仕 様