

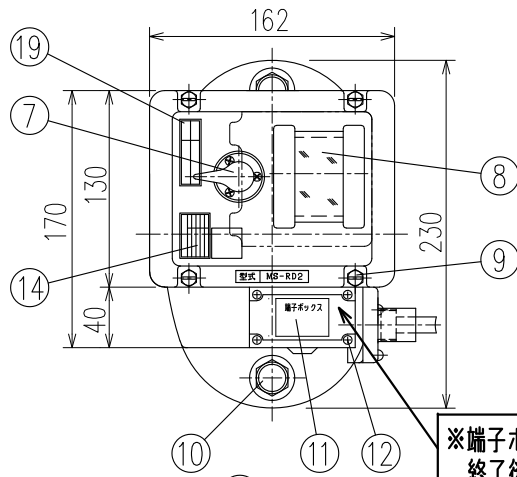


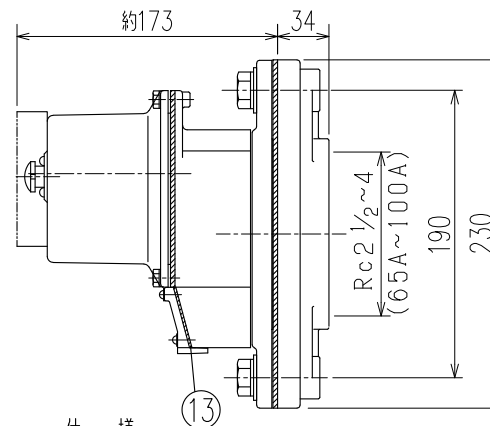

※端子ボックス内の結線  
終了後、必ず同ボッ  
クス内にコーキング剤  
(付属品)を充填して  
ください。

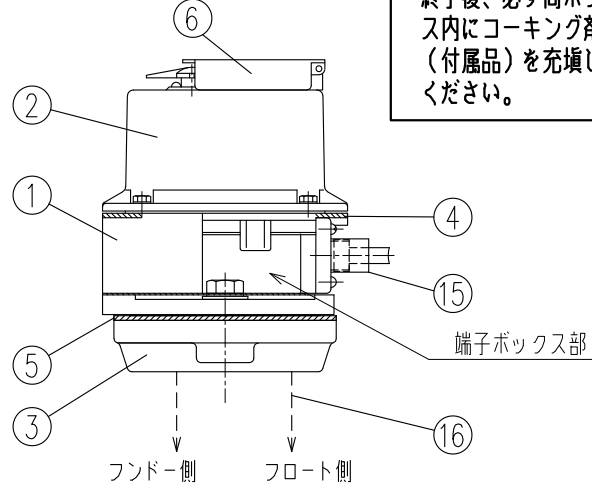

仕 様

使用温度範囲：-20℃（凍結しないこと）～+60℃


設置場所：屋外危険場所（タンク上部）

防爆構造：本質安全防爆 Ex ia IIB T4 Ga

合格番号 第TC22849号

検出部型式 PC1

#### 結線方法

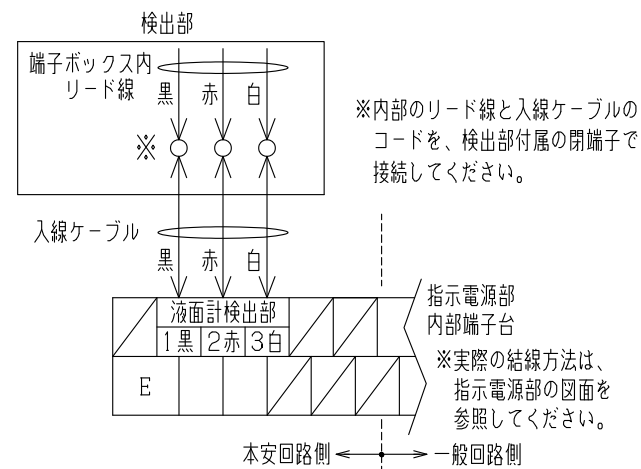

#### 特 記

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm<sup>2</sup>のケーブルを使用してください。

| 19  | 製造番号シール     | —                      |
|-----|-------------|------------------------|
| 18  | フロート        | 耐油性樹脂                  |
| 17  | フンドー        | 黄銅                     |
| 16  | チェーン        | SUS                    |
| 15  | 電線管ソケット     | SS 厚鋼電線管用16A           |
| 14  | 防爆関連表記シール   | —                      |
| 13  | 端子ボックス蓋パッキン | NBR                    |
| 12  | 端子ボックス蓋ビス   | SUS M4                 |
| 11  | 端子ボックス蓋     | ADC 日塗工 R2-1008        |
| 10  | フランジボルト     | SUS W-1/2 <sup>B</sup> |
| 9   | ケースボルト      | SUS M6                 |
| 8   | 直読表示窓ガラス    | 特殊強化ガラス                |
| 7   | ワイパーツマミ     | ZDC                    |
| 6   | ダストカバー      | ナイロン樹脂                 |
| 5   | フランジパッキン    | NBR                    |
| 4   | ケースパッキン     | NBR                    |
| 3   | 専用ダ円フランジ    | ADC                    |
| 2   | 本体ケース       | ADC 日塗工 R38-134        |
| 1   | 本体          | ADC 日塗工 R2-1008        |
| No. | DESCRIPTION | MATERIAL               |



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

MS型リモコン液面計 R型検出部

型 式 TYPE

MS-RD2

図面番号 DWG.No.

RCN-2149

K

**SKK** 昭和機器工業株式会社

#### 付属部品

