

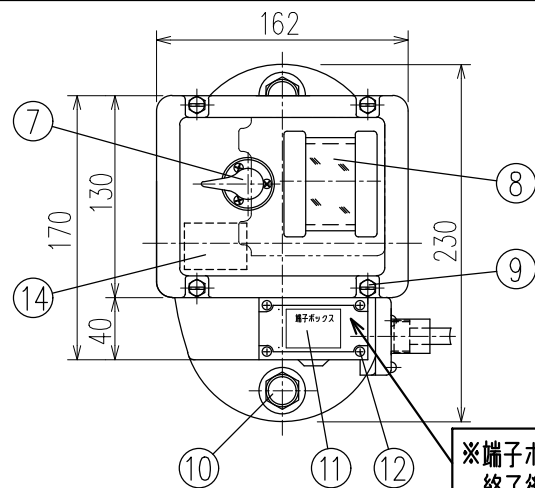


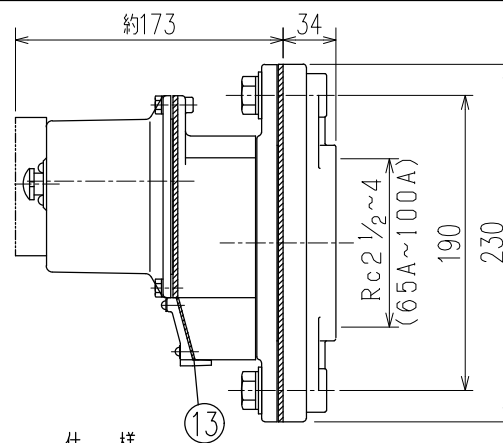

※端子ボックス内の結線  
終了後、必ず同ボック  
ス内にコーキング剤  
(付属品)を充填して  
ください。

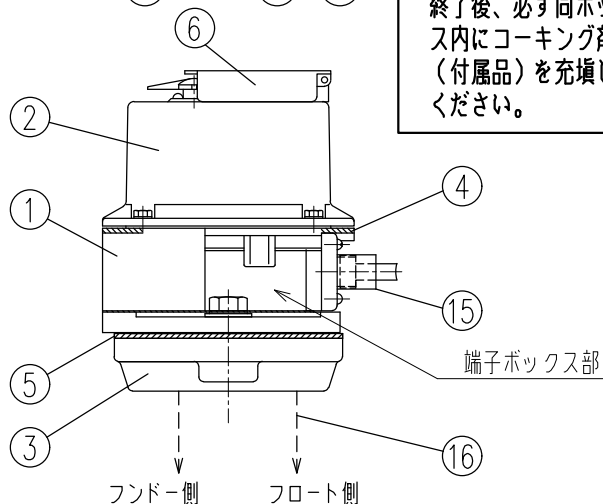

仕 様

使用温度範囲 : -10℃ (凍結しないこと) ~ +60℃


設置場所 : 屋外危険場所 (タンク上部)

防爆構造 : 本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T65918号

検出部型式 DS-R1K

#### 結線方法

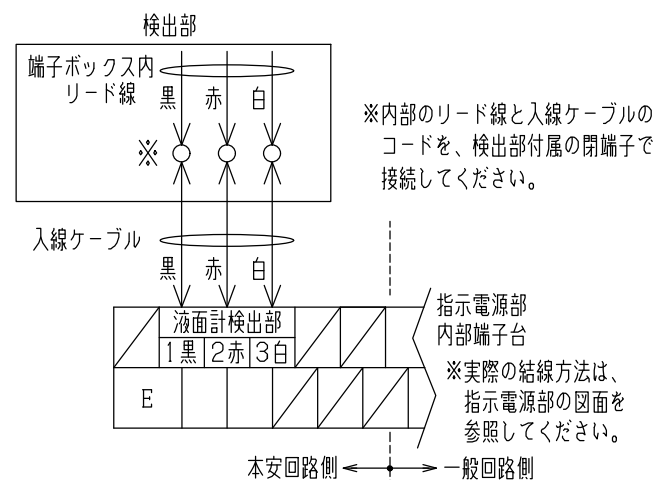

#### 特 記

- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm<sup>2</sup>のケーブルを使用してください。

|    |             |                        |
|----|-------------|------------------------|
| 18 | フロート        | 耐油性樹脂                  |
| 17 | フンドー        | 黄銅                     |
| 16 | チェーン        | SUS                    |
| 15 | 電線管ソケット     | SS 厚鋼電線管用16A           |
| 14 | 防爆関連表示銘板    |                        |
| 13 | 端子ボックス蓋パッキン | NBR                    |
| 12 | 端子ボックス蓋ビス   | SUS M4                 |
| 11 | 端子ボックス蓋     | ADC 日塗I R2-1008        |
| 10 | フランジボルト     | SUS W-1/2 <sup>B</sup> |
| 9  | ケースボルト      | SUS M6                 |
| 8  | 直読表示窓ガラス    | 特殊強化ガラス                |
| 7  | ワイパーツマミ     | ZDC                    |
| 6  | ダストカバー      | ナイロン樹脂                 |
| 5  | フランジパッキン    | NBR                    |
| 4  | ケースパッキン     | NBR                    |
| 3  | 専用ダ円フランジ    | ADC                    |
| 2  | 本体ケース       | ADC 日塗I R38-134        |
| 1  | 本体          | ADC 日塗I R2-1008        |

| No. | DESCRIPTION | MATERIAL |
|-----|-------------|----------|
|-----|-------------|----------|

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

MS型リモコン液面計 R型検出部

型 式 TYPE

MS-RD

図面番号 DWG.No.

RCN-1286-2

F

**SKK** 昭和機器工業株式会社

#### 付属部品

