



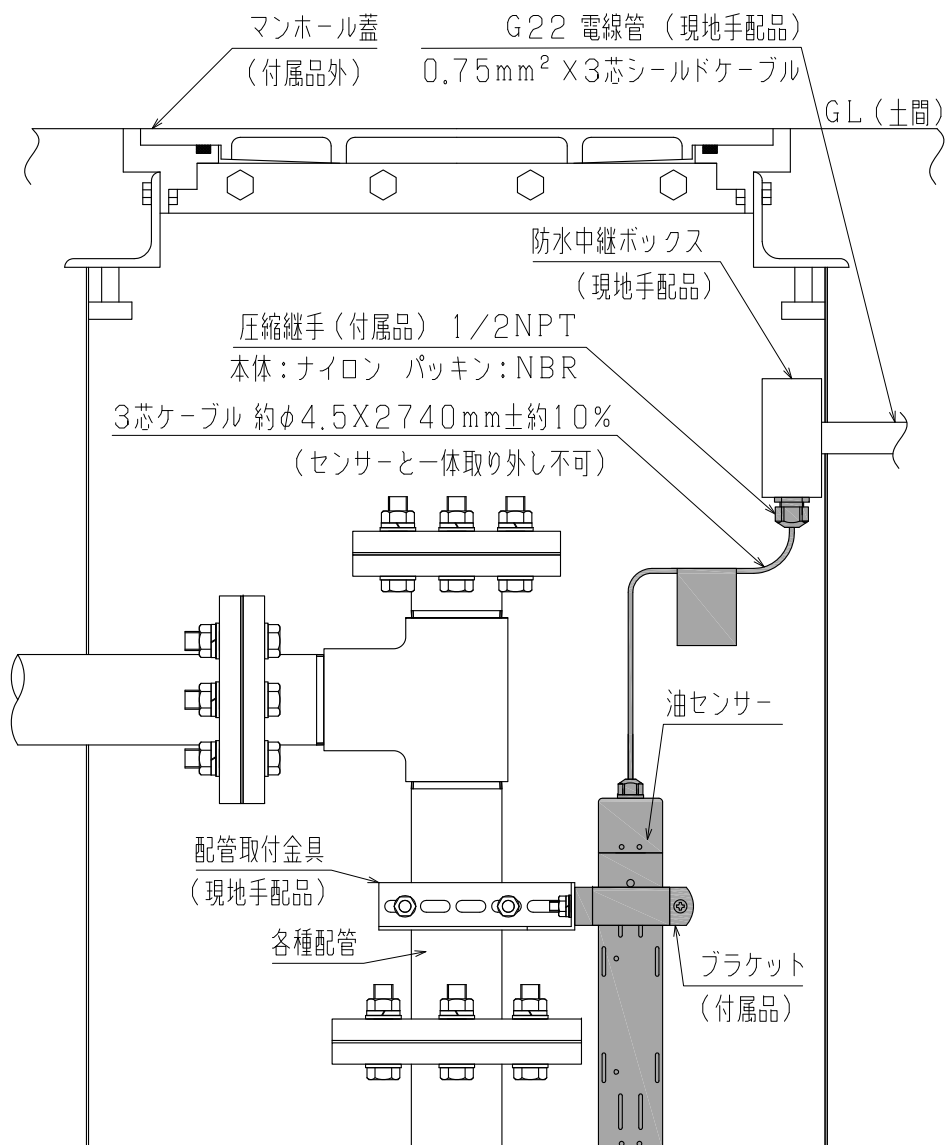

マンホール内設置図

油センサー部詳細

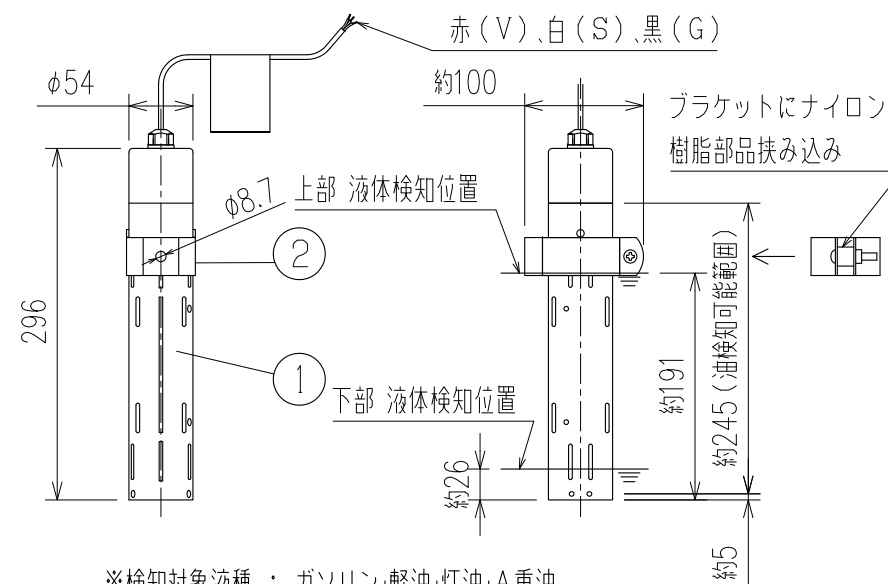

※検知対象液種 : ガソリン・軽油・灯油・A重油

使用温度範囲 : -40℃ ~ +60℃

防爆構造 : 本質安全防爆 EX ia II A T4 Ga

合格番号 第TC22277X号


型式 ODS-D1

組合せ可能な監視装置型式 : DU8SB

: DU1SB


2	ブラケット	SUS304	1
1	油センサー ODS-D1	—	1
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
▲	■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。		
名 称 TITLE	油漏えい検知システム 油太郎Ⅱ 油センサーマンホール内設置仕様		
型 式 TYPE	ODS-D1		
図面番号 DWG.No.	ODS-1120		
			K

SKK 昭和機器工業株式会社

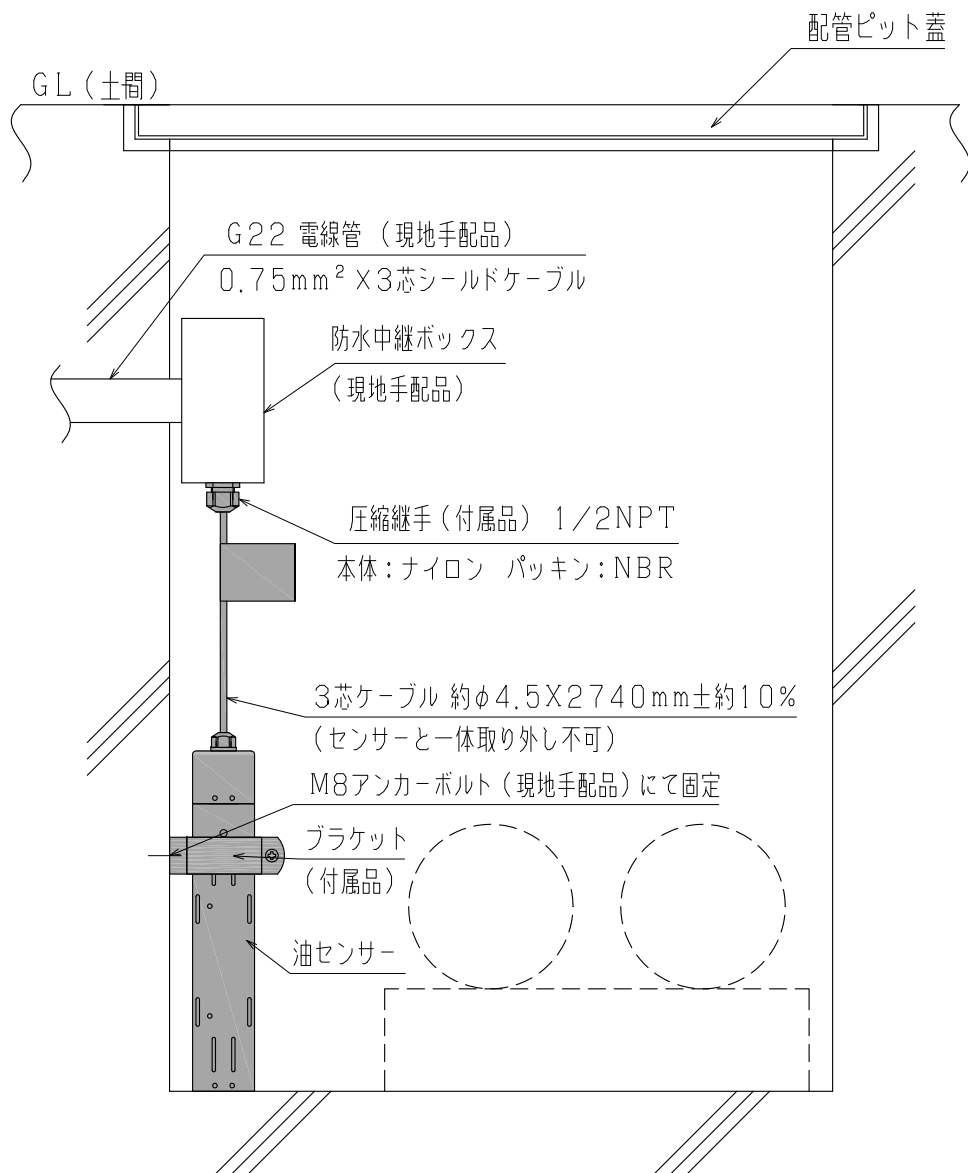

配管ピット内設置図

油センサー部詳細

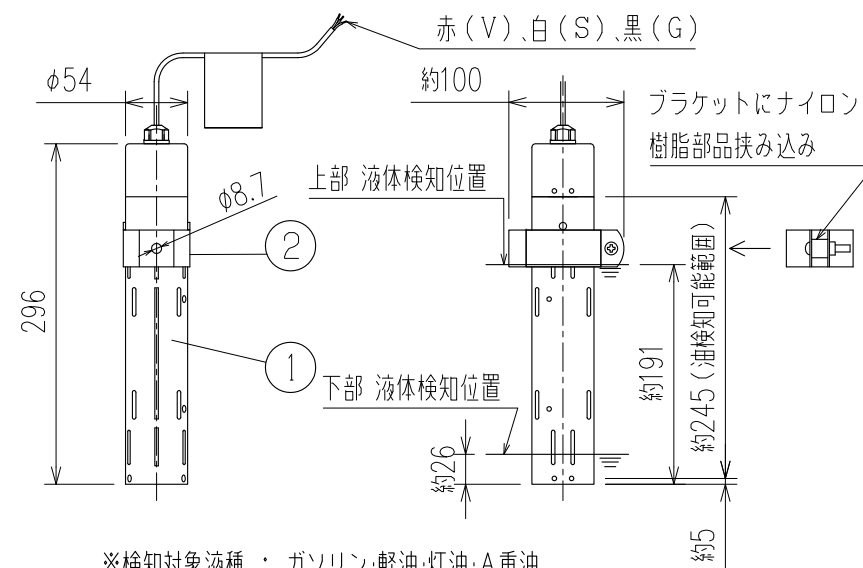

※検知対象液種 : ガソリン・軽油・灯油・A重油

使用温度範囲 : -40℃~+60℃

防爆構造 : 本質安全防爆 EX ia II A T4 Ga

合格番号 第TC22277X号


型式 ODS-D1

組合せ可能な監視装置型式 : DU8SB

: DU1SB


2	ブラケット	SUS304	1
1	油センサー ODS-D1	—	1
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
	■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。		
名称 TITLE	油漏えい検知システム 油太郎 II 油センサー 配管ピット内設置仕様		
型式 TYPE	ODS-D1		
図面番号 DWG.No.	ODS-1121		K

SKK 昭和機器工業株式会社

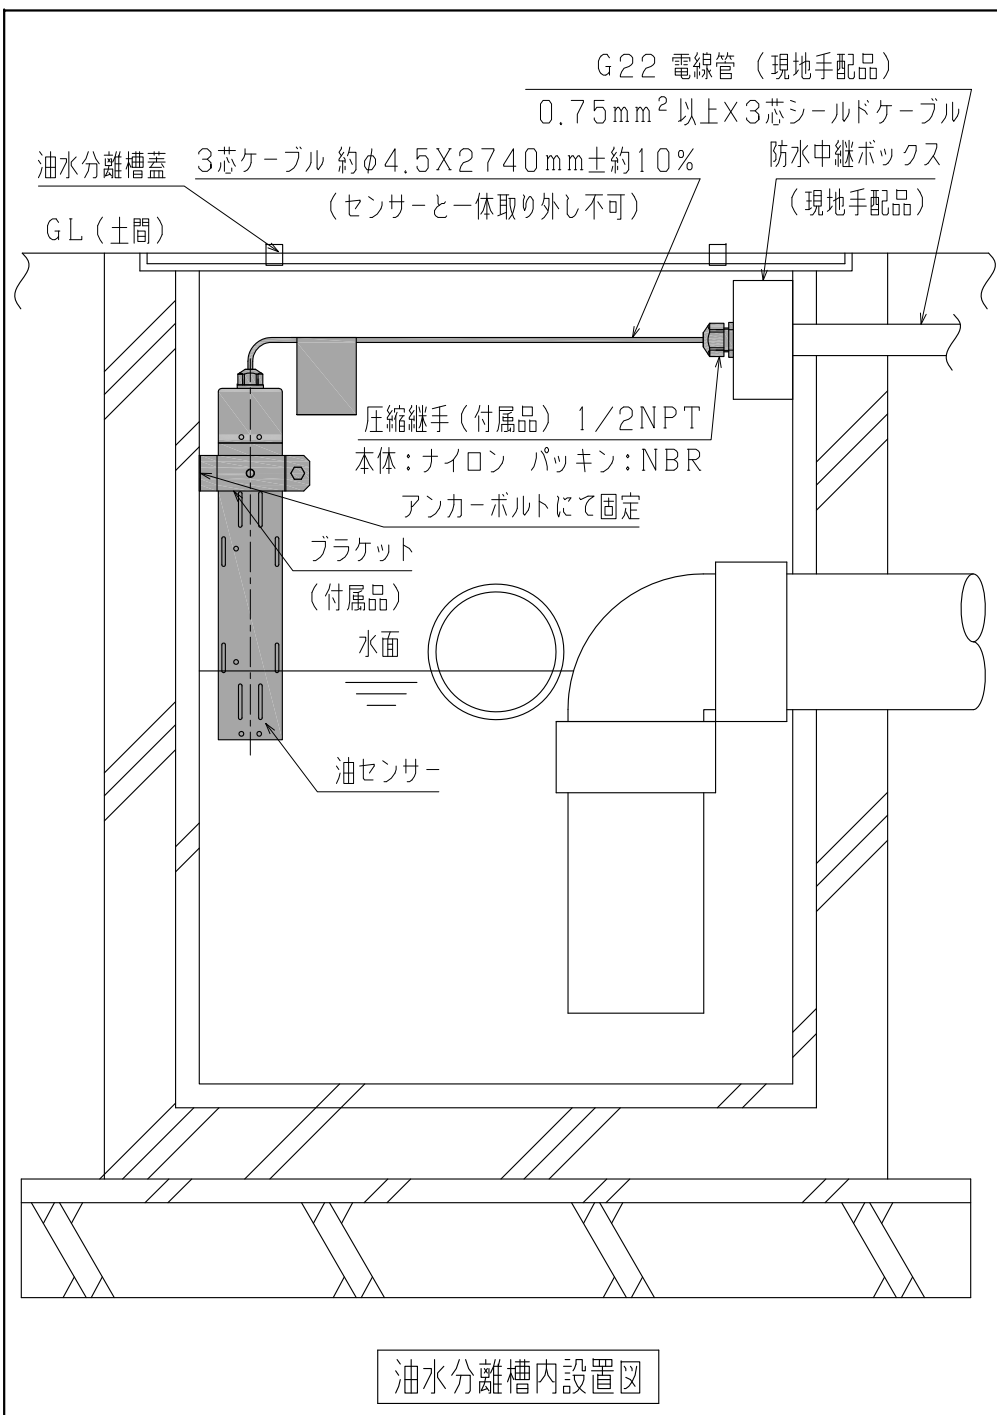

油水分離槽内設置図

油センサー部詳細

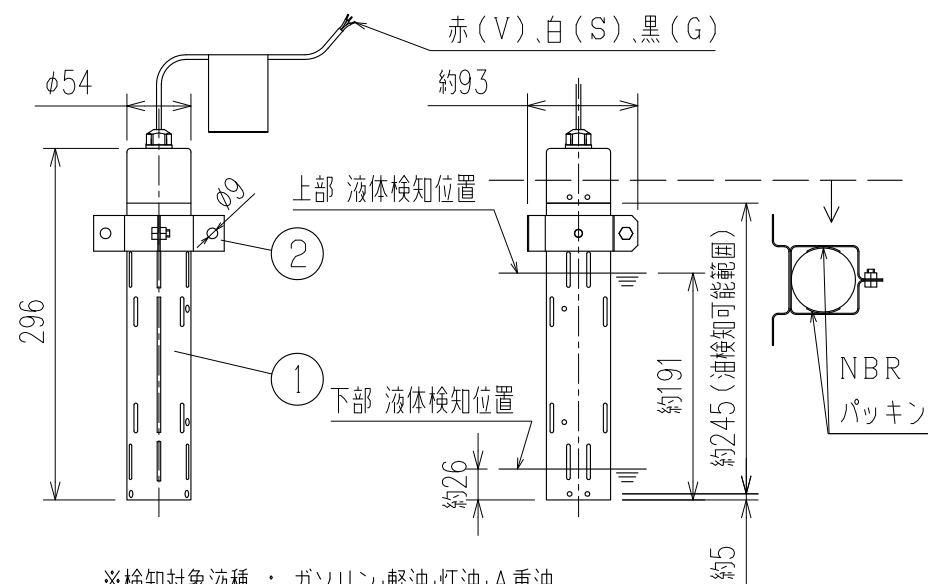

※検知対象液種 : ガソリン・軽油・灯油・A重油

使用温度範囲 : -40℃~+60℃

防爆構造 : 本質安全防爆 EX ia II A T4 Ga

合格番号 第TC22277X号

型式 ODS-D1

組合せ可能な監視装置型式 : DU8SB

: DU1SB

2	ブラケット	SUS304	1
1	油センサー ODS-T1	—	1
No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
	■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。		
名 称 TITLE	油漏えい検知システム 油太郎Ⅱ 油センサー 油水分離槽内設置仕様		
型 式 TYPE	ODS-D1		
図面番号 DWG.No.	ODS-1126		K

SKK 昭和機器工業株式会社