

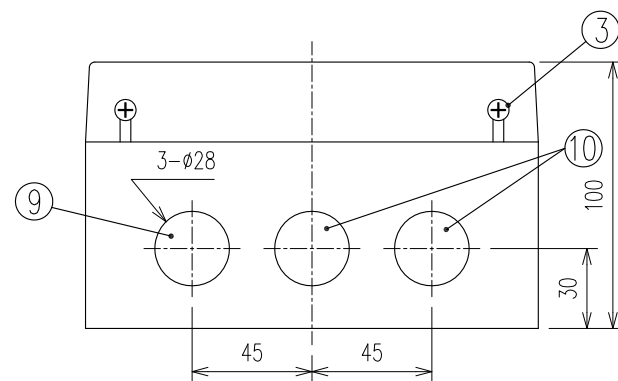
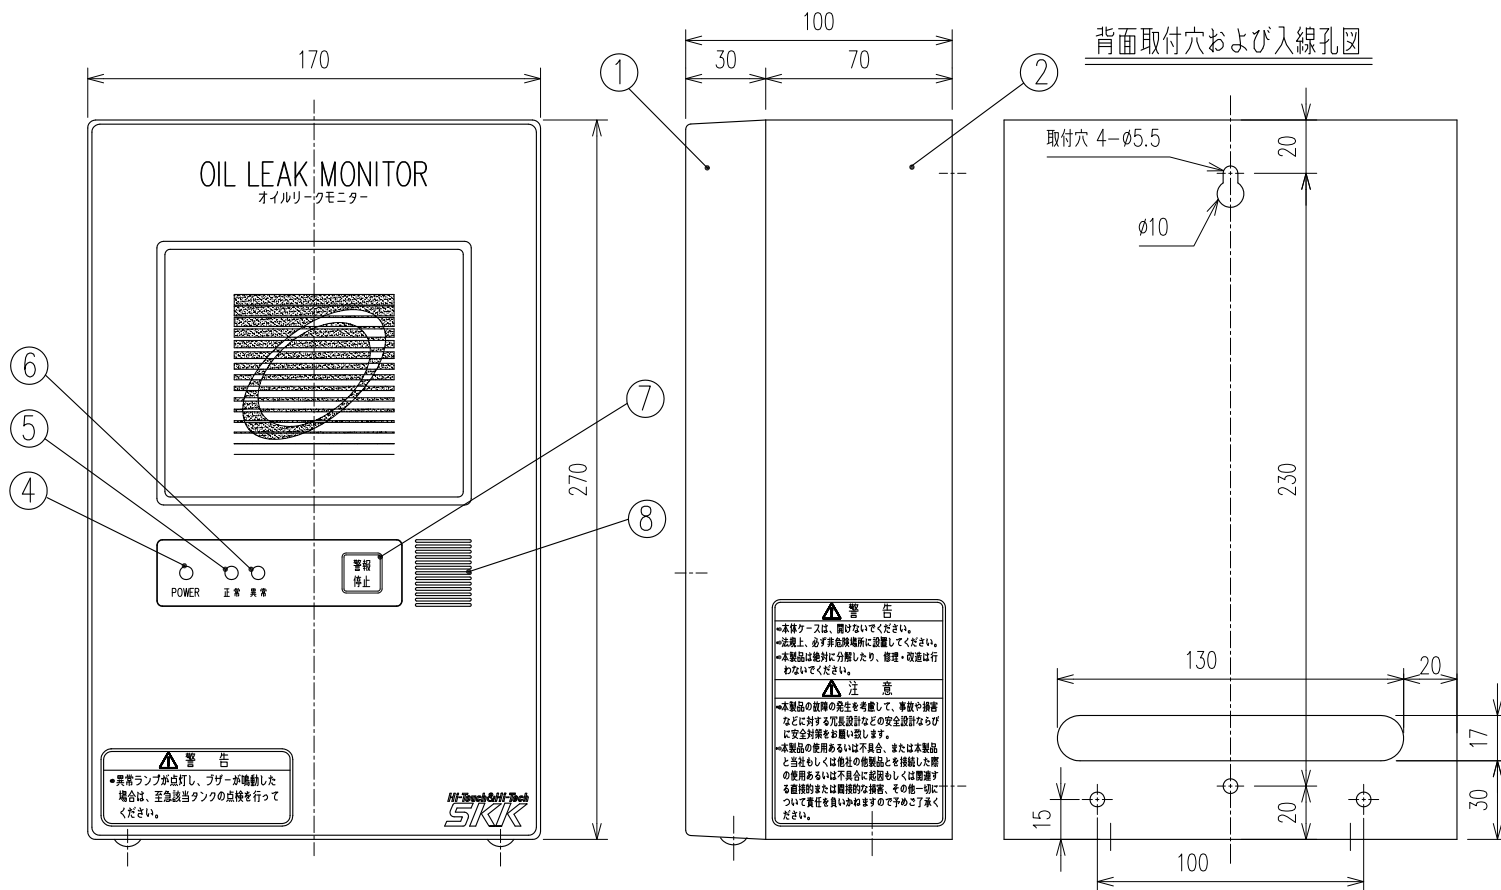


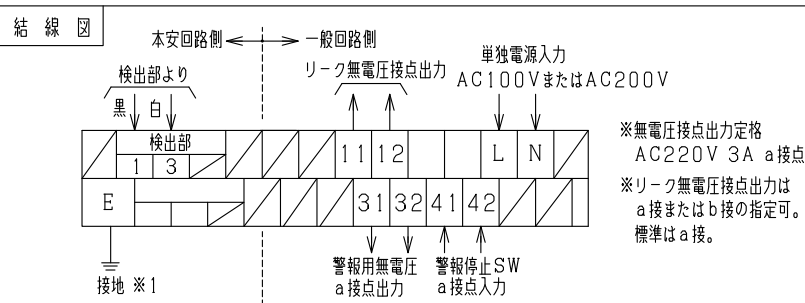

※表面のデザインは、CADにて作図のため、現物とは若干異なります。
※本体カバーの固定ビスは、底面のみとなっています。

背面取付穴および入線孔図

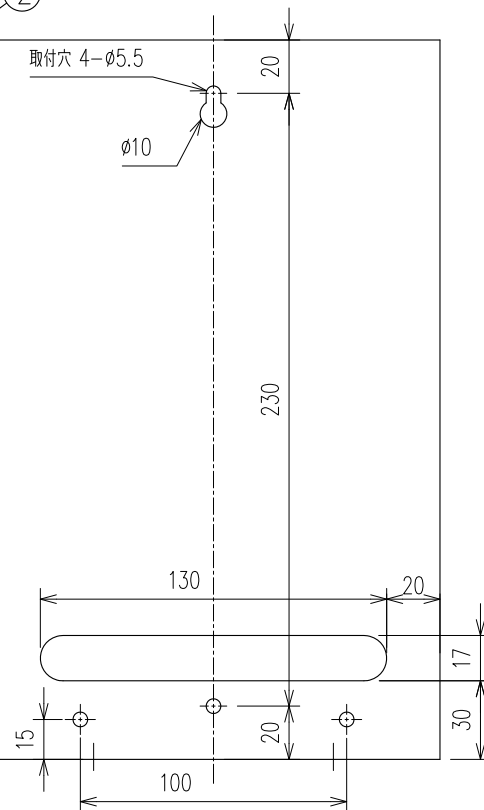

工事仕様

- ※1. 防爆接地（接地抵抗10Ω以下、接地線2mm²以上）
- ◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管・配線としてください。
- ◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

仕様

消費電力	： 15VA以下
使用温度範囲	： -10℃（凍結しないこと）～+40℃
設置場所	： 壁掛タイプ 屋内非危険場所
防爆構造	： 本質安全防爆 ia2G4
型式検定合格番号	第T65876号
システム型式	MS-ZB1RB-1
電源	： AC100V/200V±10% 50/60Hz
無電圧出力定格	： AC220V 3A a接点
KHK型式確認番号	： 第SWK10-SF-01号
型式	LSM-2S

10	電源・警報出力側入線孔	φ28 樹脂キャップ付
9	検出部側入線孔	φ28 樹脂キャップ付
8	警報ブザー音響孔	ブザー音量 80dB以上
7	警報停止スイッチ	フラット型 オレンジ色
6	異常ランプ	LED 赤色
5	正常ランプ	LED 緑色
4	電源ランプ	LED 緑色
3	本体カバー固定ビス	M4×10トラスビス
2	本体	SPHC 日塗ICN-85
1	本体カバー	ABS樹脂 日塗ICN-85

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
-----	-------------	----------	------

▲ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名称 TITLE

MS型単式オイルリークモニター 監視盤

型式 TYPE

OLM-MT


図面番号 DWG.No.

NOL-1026-1

K

SKK 昭和機器工業株式会社

オイルリークモニター検出部

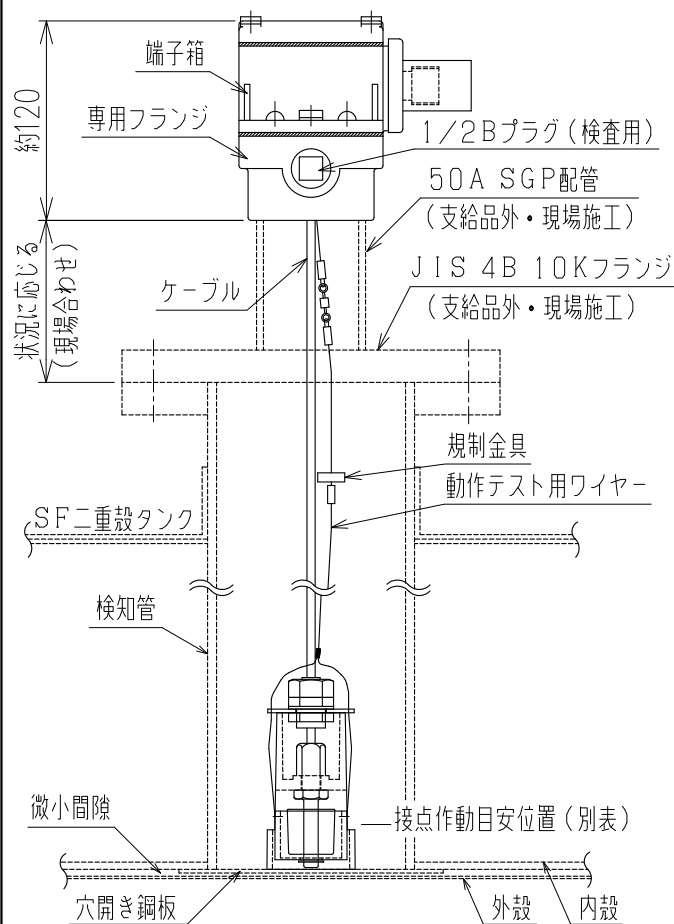


接点作動目安位置 (mm)


水	ガソリン	軽油	灯油	A重油
23	29	27	28	25

KHK型式確認番号 : SWK10-SF-01

検出部端子箱

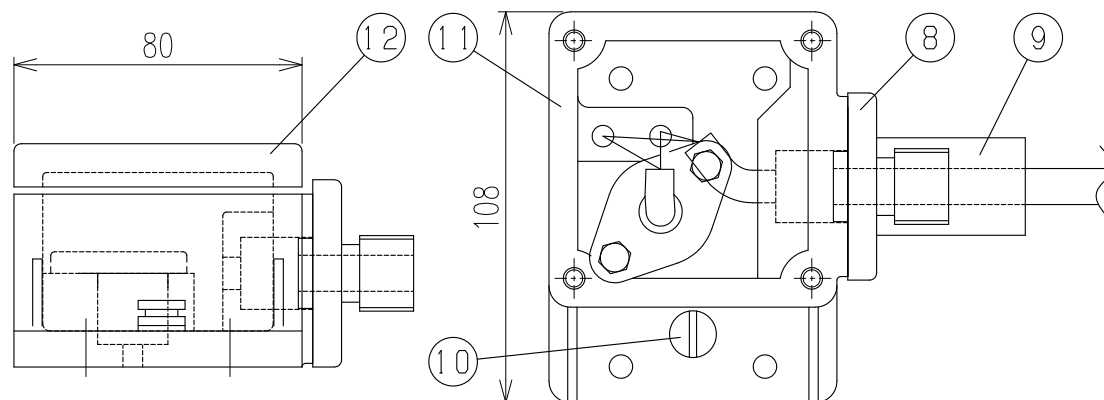

オイルリークモニター検出部詳細

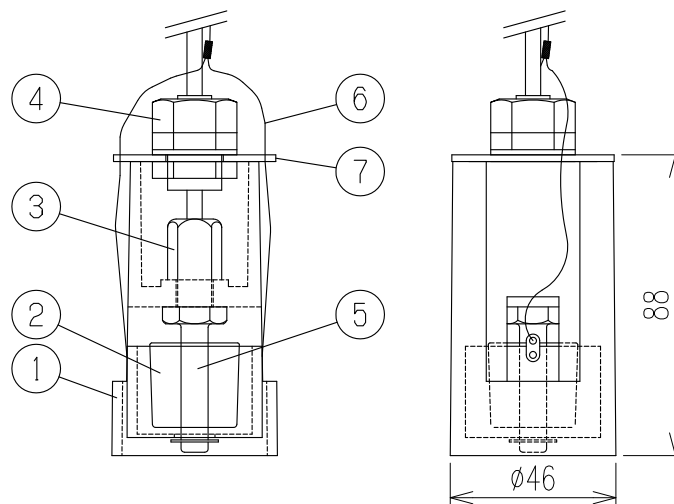

防爆構造

本質安全防爆 ia2G4

合格番号 第T65876号

型式(システム) MS-ZB1RB-1

型式(検出器) OLM-S(屋外用)

型式(ツェナバリヤユニット) ZB1RB

12	端子箱蓋	ADC
11	端子箱本体	ADC
10	動作テストプラグ	SUS
9	16A電線管ソケット	SS
8	ケーブルグラウンド	ADC
7	センサー蓋	SUS
6	動作テスト用ワイヤ	SUS
5	スイッチ本体	SUS
4	SCロック	ナイロン
3	カバーナット	黄銅
2	フロート	NBR
1	本体	強化プラスチック

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PIE.
-----	-------------	----------	------



■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE MS型単式および2連式オイルリークモニター
OLM-MT、OLM-MT2 SFタンク用オイルリークモニター検出部

型 式 TYPE OLM-S

図面番号 DWG.No. NOL-1022A-1

K

SKK 昭和機器工業株式会社