



SF二重殻タンク用オイルリークモニター作動点検要領書

SKK

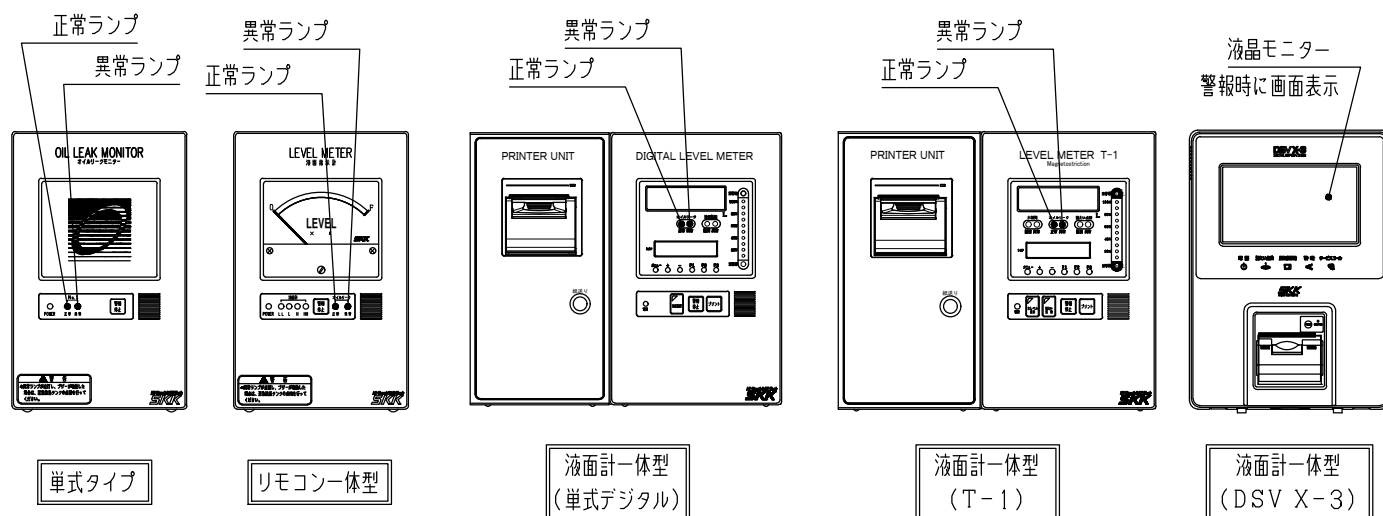

1. 各モニター部（電源部）のランプ・状態等が正常であるか確認してください。
2. タンク上部の各センサーに設けられた動作テストプラグ（下図参照）をマイナスドライバー等でゆっくり回して取り外してください。
同プラグには検知フロートに接続された動作テスト用ワイヤーが取付けられており、同プラグを持ち上げる（ワイヤーのたるみがなくなり、重さが感じられる位置からさらに30mm程度持ち上げる）ことで検知フロートが引き上げられます。この状態を20秒以上保持すると、警報ブザーが鳴動し、異常ランプが点灯します。
※ワイヤーには絡まり防止のため、規制金具が取り付けられています。
3. 点検終了後は、静かにワイヤーを戻し、モニター部（電源部）の異常ランプまたは表示の点灯が消えるのを確認した上で、同プラグをマイナスドライバー等で確実に締め込んでください。ただし、液面計一体型は、消灯まで10秒程度かかります。
※プラグを締め込む際は、パッキン面に付着したゴミ等を完全に除去し、確実に締め込んでください。締め込みが不足すると入水・ペーパー漏れ等の原因となります。

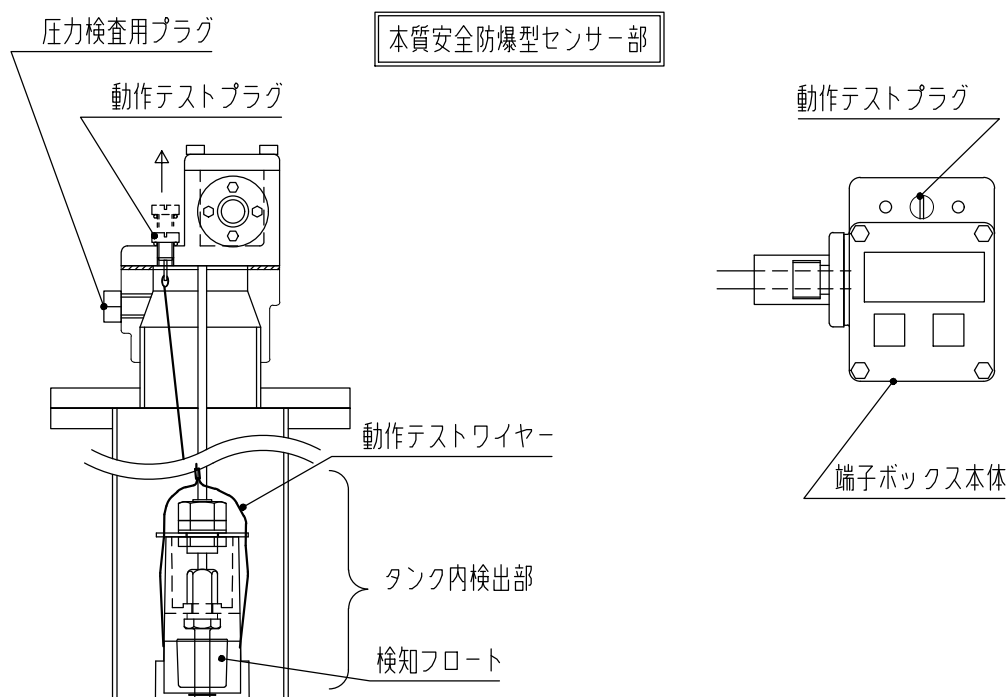

SKK 昭和機器工業株式会社