
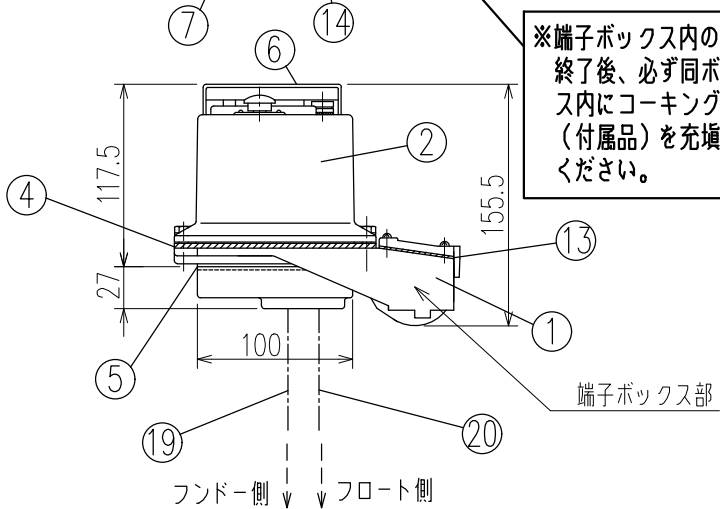
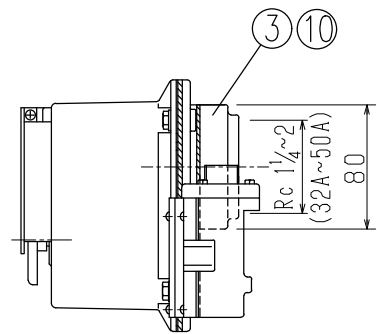


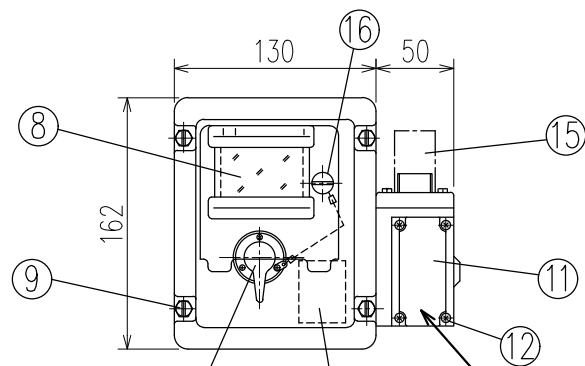

※端子ボックス内の結線終了後、必ず同ボックス内にコーキング剤（付属品）を充填してください。

仕 様

製品型式：DT-LD2

使用温度範囲：-20℃（凍結しないこと）～+60℃

設置場所：危険場所


防爆構造：本質安全防爆 Ex ia IIB T4 Ga

合格番号 第TC22849号

型式（システム）MS-ZB1PC

型式（検出部）PC1

結線方法

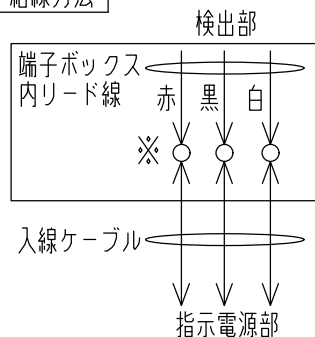

※内部のリード線と入線ケーブルのコードを、検出部付属の閉端接続子で接続してください。


※指示電源部側の結線は指示電源部の型式などにより異なります。指示電源部の図面を参照し、結線してください。

特 記

◎ 検出部-指示電源部間は本安回路のため単独配管、配線としてください。

◎ 検出部-指示電源部間の信号ケーブルは、1.25mm²のケーブルを使用してください。

付属部品

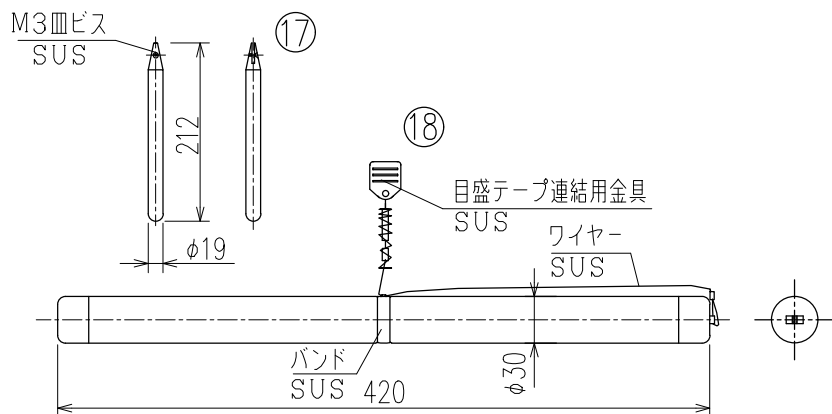

20	フロートテープ	SUS 直読容量目盛付
19	フンドーテープ	SUS
18	フロート	SUS
17	フンドー	黄銅
16	検水口プラグ	SUS
15	電線管ソケット	SS 厚鋼電線管用16A
14	防爆関連表示銘板	—
13	端子ボックス蓋パッキン	NBR
12	端子ボックス蓋ビス	SUS M4
11	端子ボックス蓋	ADC 日塗工 R2-1008
10	フランジボルト	SUS M6
9	ケースボルト	SUS M6
8	直読表示窓ガラス	特殊強化ガラス
7	ワイパーツマミ	ZDC
6	ダストカバー	ナイロン樹脂
5	フランジパッキン	NBR
4	ケースパッキン	NBR
3	専用フランジ	ADC
2	本体ケース	ADC 日塗工 R38-134
1	本体	ADC 日塗工 R2-1008

No.	DESCRIPTION	MATERIAL
-----	-------------	----------

▲ ■ 本製品のご使用につきましては、必ず「安全上のご注意」をよくお読みください。

名 称 TITLE

単式デジタル液面計 L型検出部

型 式 TYPE

DT-LD2

図面番号 DWG.No.

DST-1354

K

SKK 昭和機器工業株式会社